


El fancoil está instalado en el falso techo del pasillo y unido a la rejilla de impulsión mediante un pequeño tramo de conducto.

El uso de una rejilla de doble deflexión permite ajustar exactamente el alcance a la profundidad de la habitación y la orientación de la vena para evitar la estratificación en invierno mientras que la opción de la rejilla lineal es más apreciada a nivel estético.

El retorno se efectúa en el falso techo del pasillo y suele ser interesante optar por una rejilla fácilmente desmontable que se pueda usar de registro para las operaciones de mantenimiento del fancoil.

La extracción está ubicada en el baño y se realiza con una boca o una rejilla de pequeña dimensión.

La aportación de aire exterior se controla por un regulador de caudal constante.

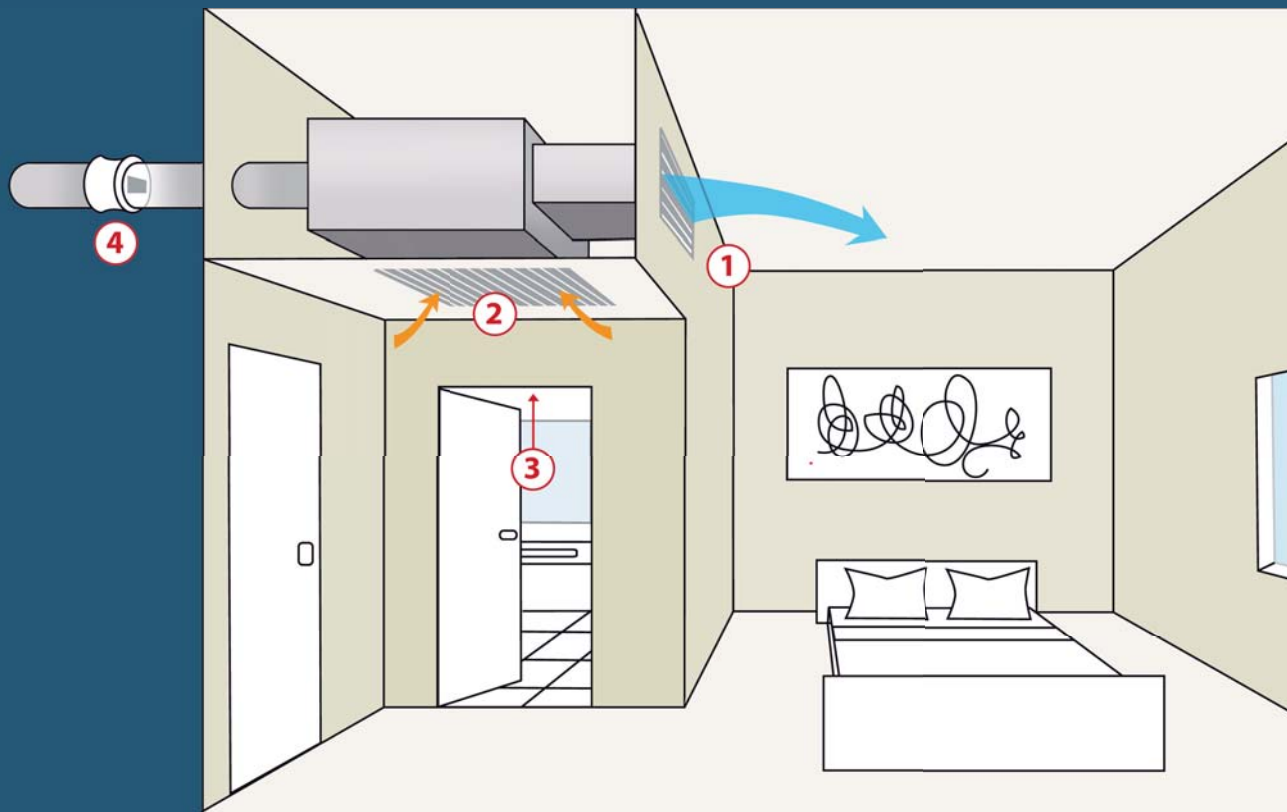

Opciones de modelos:

1. IMPULSIÓN

- ▶ Rejilla impulsión, simple deflexión (IH) o doble deflexión (IHV)



- ▶ Rejilla lineal, simple deflexión (GLP) o doble deflexión (GLP+G)



- ▶ Rejilla lineal lama fija bastidor estrecho (GLP-1-BE)




2. RETORNO

- ▶ Retorno lama fija RH



- ▶ Bandeja perforada RBP



- ▶ Retorno para techo modular, RMT



3. EXTRACCIÓN

- ▶ Retorno lama fija RH



- ▶ Boca de extracción BEC



4 APORTACION AIRE EXTERIOR

- ▶ Compuerta CRC

